



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Шолоховскому району
пер. Первомайский, 13, ст. Вешенская, Шолоховский район, Ростовская область 346270
Телефон: (86352) 21-1-01
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 18ondpr@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 57/ 1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Октябрьский детский сад №19 «Дюймовочка»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя (гражданина), физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина)
собственника имущества и т.п.)

во исполнение (решения) от 02.08.2021 г. № 57 о проведении внеплановой выездной проверки, выданного начальником ОНД и ПР по Шолоховскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Губенко С.В., в соответствии со ст. 6. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с " 20 " августа 2021 г., 11 час. 00 мин. по " 2 " сентября 2021 г., 11 час. 00 мин проведена внеплановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Шолоховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области-главным государственным инспектором Шолоховского района по пожарному надзору майором внутренней службы Губенко Сергеем Владимировичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Октябрьский детский сад №19 «Дюймовочка», по адресу: Шолоховский район, х. Белогорский, ул. Октябрьская, 8.
совместно с: заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Октябрьский детский сад №19 «Дюймовочка» Деремян Галиной Ивановной

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не представлена техническая документация, содержащая информацию о показателях	Федеральный закон от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.06.2022	

	пожарной опасности материалов применяемые для отделки стен на путях эвакуации.	безопасности» ст.134 ч.7., п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)		
2	На дверях помещения прачечной, кухни, электрощитовой, кладовой и складских помещениях не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.06.2022	
3	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах в помещениях смонтирована с нарушениями требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно провода и кабель соединительных линий систем оповещения и управления эвакуацией не проложены в коробах или каналах из негорючих материалов.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, п.3.9. Нормы пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)	01.06.2022	
4	Предел огнестойкости косоуров лестницы, размещенная в лестничной клетке должна соответствовать степени огнестойкости и пределу огнестойкости строительных конструкций здания, а именно предел огнестойкости косоуров (по потере несущей способности) должен быть не менее 45 минут.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.Статья 58	01.06.2022	
5	Часть дверей эвакуационных выходов на путях эвакуации выполнена открывающейся не по направлению выхода из здания	п. 27 д Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.06.2022	
6	Двери в помещение кухни, прачечной, электрощитовой, кладовой и складских помещениях выполнены не противопожарными с нормируемыми пределами огнестойкости.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.88	01.06.2022	
7	Не над всеми дверными проемами эвакуационных выходов установлены знаки пожарной безопасности (световые указатели «ВЫХОД»).	Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03 п. 3.11, п. 54 Правил	01.06.2022	


		противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)		
8	Эвакуационная лестница 3-го типа из здания второго этажа выполнена не соответствии требований пожарной безопасности, и находятся в неисправном состоянии. Не проводится проверка ограждения наружных открытых лестниц	п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации), Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4 и п.5.2.1	01.06.2022	
9	Складские помещения и кладовые не оборудованы установкой автоматической пожарной сигнализации, с учётом категорий по взрывопожарной и пожарной опасности.	Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03 п. 14. Таблица 1	01.06.2022	
10	Складские помещения и кладовые не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожаре.	Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» НПБ 104-03 п. 5.1 Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2	01.06.2022	
11	Ковры и ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не крепиться к полу.	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.06.2022	
12	В помещении заведующей электрическую проводку проложена по горючему основанию	п. 35 з) Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.11.2021	
13	Руководителем не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) при достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы) до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНД и ПР по Шолоховскому району
-главный государственный инспектор Шолоховскому
району по пожарному надзору Губенко С.В.

*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)*

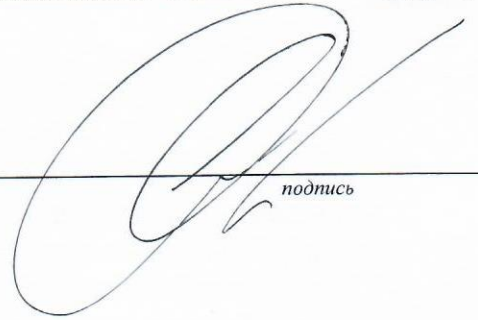

подпись

«2» сентября 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Подпись

(должность, фамилия, инициалы)

«2» сентября 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021980

Владелец Каргина Марина Васильевна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024